

Modul Chemická služba

Evidence prostředků CHS

Zadávání prostředků CHS

- HZS Zlínského kraje přijímá exporty pouze:
 - **Izolační dýchací přístroje**
 - **Tlakové lahve**
 - **Masky**
 - **Termokamery**
 - **Detektory (explozimetr, oxymetr atd.)**
- **Ostatní prostředky jsou evidovány pouze na Port.All**

Zadávání prostředků CHS


- Věcné prostředky chemické služby jsou zadávány a zneplatňovány, včetně změn u již zavedených prostředků, JSDHO v Port.All.
- Po zaevidování musí být proveden export datového balíčku z Port.All na HZS kraje (bez tohoto HZS o změnách neví)

Zadávání prostředků CHS

Před zadáním nových prostředků:

- 1. Ujistit se, že mám všechny potřebné podklady**
- 2. Zjistit, zda už v minulosti nebyl prostředek ve vlastní JSDHO evidován**
 - pokud ano, je patrně ve zneplatněných a jeho zápis je potřeba pouze zplatnit.
- 3. Nikdy nepřepisovat jeden prostředek za jiný !**

Postup zadávání nového věcného prostředku

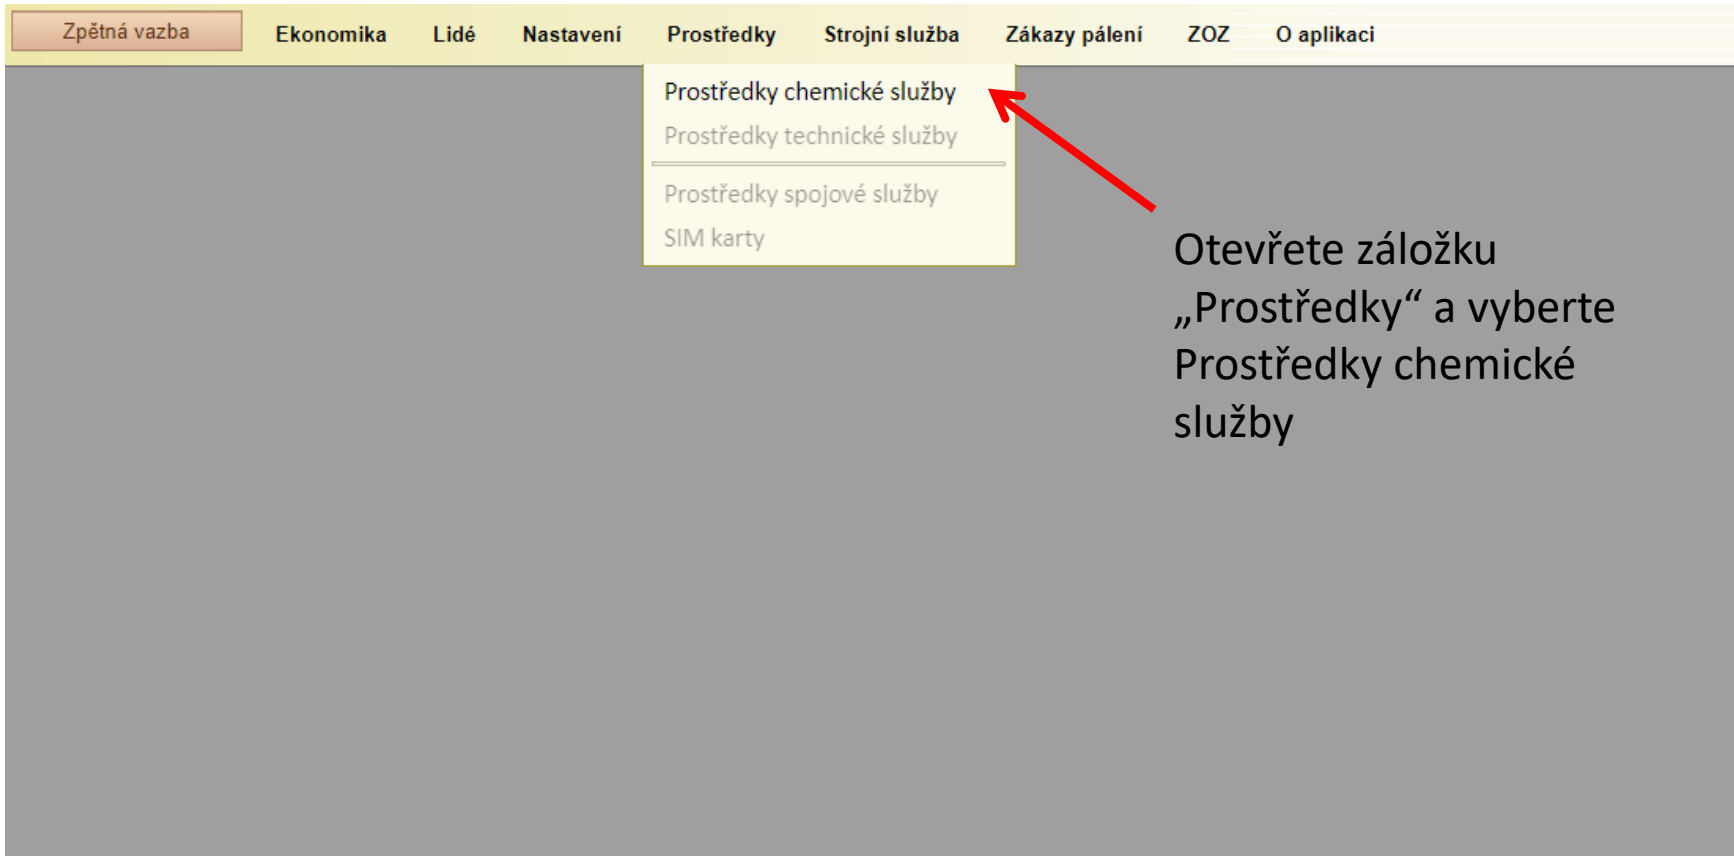


Zpětná vazba Ekonomika Lidé Nastavení **Prostředky** Strojní služba Zákazy pálení ZOZ O aplikaci


- Prostředky chemické služby
- Prostředky technické služby
- Prostředky spojové služby
- SIM karty

Otevřete záložku „Prostředky“ a vyberte Prostředky chemické služby

Postup zadávání nového věcného prostředku

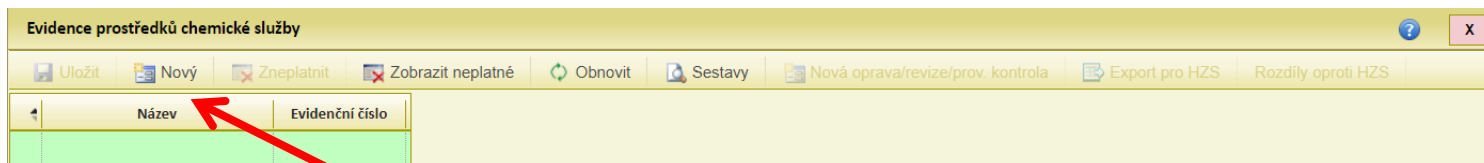

Vyberete záložku „NOVÝ“

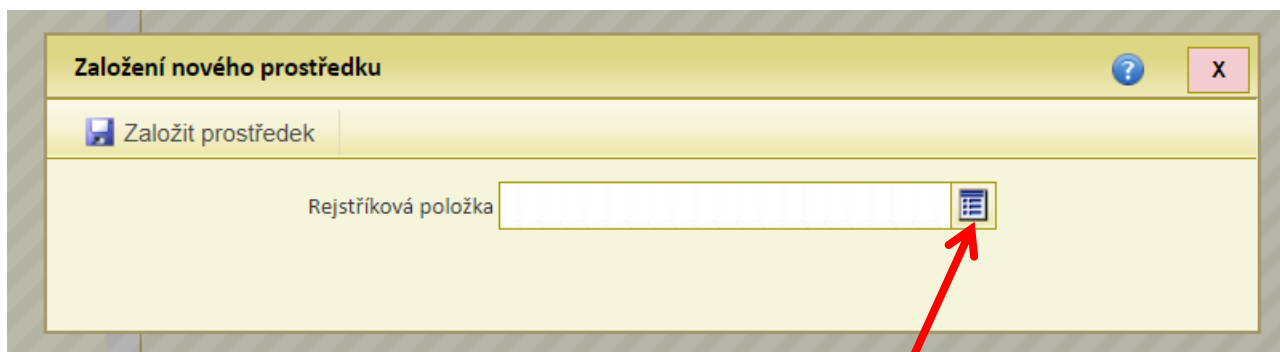

Vyberete název prostředku z rejstříku

Název	Typ	Skupiny
Abrazivo	Neurčeno	
Analyzátor COVID-19	analyzátor na principu fluorescenční	Detekční / Měřicí přístroje
Analyzátor NL First Defender	spektrometr Ramanův přenosný	Detekční / Měřicí přístroje
Analyzátor NLTruDefender FTX	spektrometr FTIR přenosný	Detekční / Měřicí přístroje
Analyzátor plynů GDA-2	detekční přístroj GDA-2	Detekční / Měřicí přístroje
Brašna na masku	Neurčeno	
Čerpadlo na kyseliny a louhy Ex	čerpadlo na kyseliny a louhy s el. po	Pomocná technika, Agregáty
Čerpadlo na ropné látky Ex	čerpadlo na ropné látky s el. pohon	Pomocná technika, Agregáty
Čerpadlo na ropné látky Ex	čerpadlo na ropné látky s el. pohon	Pomocná technika, Agregáty

Strana 1 z 2

1 - 100 z 180

Potvrdit Zrušit Zavřít

Postup zadávání nového věcného prostředku

The screenshot shows a dialog box titled "Založení nového prostředku" (Setting up a new asset). At the top, there is a search bar with the text "Založit prostředek" and a button with a magnifying glass icon. Below the search bar is a text input field labeled "Rejstříková položka" (Inventory item) containing the text "maska". Below this is a table with three columns: "Název" (Name), "Typ" (Type), and "Skupiny" (Groups). The table lists several face mask models. The first row is highlighted in light blue, and the second row is highlighted in light green. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Potvrdit" (Confirm), "Zrušit" (Cancel), and "Zavřít" (Close). A red arrow points from the text "maska" in the search bar to the first row of the table.

Název	Typ	Skupiny
maska		
Maska Auer 3S	maska obličejová	Ochranné pomůcky - Jiné
Maska Auer Ultra Elite	maska obličejová	Ochranné pomůcky - Jiné
Maska CM 4	maska obličejová	Ochranné pomůcky - Jiné
Maska CM 5	maska obličejová	Ochranné pomůcky - Jiné
Maska CM 6	maska obličejová	Ochranné pomůcky - Jiné
Maska Dräger FPS 7000	maska obličejová	Ochranné pomůcky - Jiné
Maska Dräger Panorama Nova	maska obličejová	Ochranné pomůcky - Jiné
Maska Fenzy Biomask	maska obličejová	Ochranné pomůcky - Jiné
Maska Fenzy Cosmo	maska obličejová	Ochranné pomůcky - Jiné

Pro zjednodušení výběru napíšete název prostředku (např. maska) a vyberete z nabídky masek příslušný typ a potvrdíte výběr

The screenshot shows the same dialog box as above, but now the "Rejstříková položka" field contains the text "Maska Dräger FPS 7000". A red arrow points from the "Založit prostředek" button to the "Rejstříková položka" field.

Potvrdíte založení prostředku

Postup zadávání nového věcného prostředku

- Vyplnit nejméně červeně podbarvené pole

Evidence prostředků chemické služby

Uložit Nový Zneplatnit Zobrazit neplatné Obnovit Sestavy Nová oprava/revize/prov. kontrola Export pro HZS Rozdíly oproti HZS

Název	Evidenční číslo
DAT medisALARM	
DAT medisALARM	
GDA 2	b
Maska Dräger FPS 7000	
Maska Dräger FPS 7000	
Čerpadlo Easyplow	123456

Obecné Popis Provedené opravy / Provozní kontroly / Revize

Název: Maska Dräger FPS 7000

Typ prostředku: maska obličejová

Umístění: Na vozidle JPO

Uloženo na vozidle: [red box]

Aktuální stav: v provozu

Výrobce: [red box]

Životnost (roky): [red box]

Datum výroby: [red box]

Uvedení do provozu: [red box]

Rok zařazení: [red box]

Vlastník prostředku: [red box]

Zápůjčka: Nezapůjčeno/Nevypůjčeno

Č.j. zapůjčení: [red box]

Datum zapůjčení: [red box]

Způsob evidence: Evidovaný prostředek

Evidenční číslo: [red box]

Výrobní číslo: [red box]

Inventární číslo: [red box]

RFID tag: [red box]

Název	Datum	Příští	Zbývá
Kontrola - 1x 6 měsíců			
M - membrána 1x 6 let			
M - O-kroužek membrána 1x 6 let			
M - výdech. ventil 1x 4 roky			
Oprava			

Strana 1 z 1 1 - 6 z 6

Strana 1 z 1 1 - 5 z 1

Umístění
vyberete z
nabídky:

Neumístěno
Na jednotce PO
Na vozidle JPO

Většinou
bude
umístění na
vozidle JPO.
Zde musíte
vybrat z
nabídky
techniky vámi
požadovanou
techniku

Vlastníka vyberete z nabídky

Postup zadávání nového věcného prostředku

Evidence prostředků chemické služby

Uložit Nový Zneplatnit Zobrazit neplatné Obnovit Sestavy Nová oprava/revize/prov. kontrola Export pro HZS Rozdíly oproti HZS

Název	Evidenční číslo
DAT medisALARM	
DAT medisALARM	
GDA 2	b
Maska Dräger FPS 7000	
Čerpadlo Easyplow	123456

Obecné Popis Provedené opravy / Provozní kontroly / Revize

Název: Maska Dräger FPS 7000

Typ prostředku: maska obličejová

Umístění: Na vozidle JPO

Uloženo na vozidle: [ikonka]

Aktuální stav: v provozu

Výrobce: Dräger

Typ dle výrobce: [prázdné]

Hlavní výkon. parametr: [prázdné]

Vedlejší výkon. parametr: [prázdné]

Řazení v PORT.ALL: [prázdné]

Životnost (roky): [prázdné]

Datum výroby: 25.7.2022

Uvedení do provozu: 25.8.2022

Rok zařazení: 2022

Vlastník prostředku: [ikonka]

Zápůjčka: Nezapůjčeno/Nevypůjčeno

Č.j. zapůjčení: [prázdné]

Datum zapůjčení: [prázdné]

Způsob evidence: Evidovaný prostředek

Evidenční číslo: [prázdné]

Výrobní číslo: 123456

Inventární číslo: [prázdné]

RFID tag: [prázdné]

Název	Datum	Příští	Zbývá
Kontrola - 1x 6 měsíců			
M - membrána 1x 6 let			
M - O-kroužek membrána 1x 6 let			
M - výdech. ventil 1x 4 roky			
Oprava			

Strana 1 z 1 1 - 5 z 5

Strana 1 z 1 1 - 5 z 5

Založit nový záznam

Dále bude následovat zapsání kontrol a výměny dílů. Dvojklikem označíte kontrolu a nabídne vám to „Založit nový záznam“

Postup zadávání nového věcného prostředku


Po
zadání
data
kontroly
dáte
uložit

The screenshot shows a software window titled "Kontrola" with a yellow background. At the top left is a "Uložit" button with a floppy disk icon. Below it are several form fields: "Provozní kontrola" (dropdown menu with "Kontrola - 1x 6 měsíců"), "Datum provedení" (dropdown menu with "25.8.2022"), "Cena" (text field with "0"), "Servisní organizace" (text field), and "Záznam založil" (text field with "Chmela Radim"). A large empty text area labeled "Popis" is below these fields. To the right is a table with columns "Parametr" and "Hodnota". At the bottom, there are buttons "Vybrat vše" and "Odebrat vše" above a table titled "Výběr prostředků".

Vyhovuje	Název	Inventární číslo	Evidenční číslo	Kmenová jednotka
<input checked="" type="checkbox"/>	Maska Dräger FPS 7000			Neznámá jednotka / převod PPL

Vyberete datum z nabídky

Po vyplnění údajů je nutné odeslat Export pro HZS

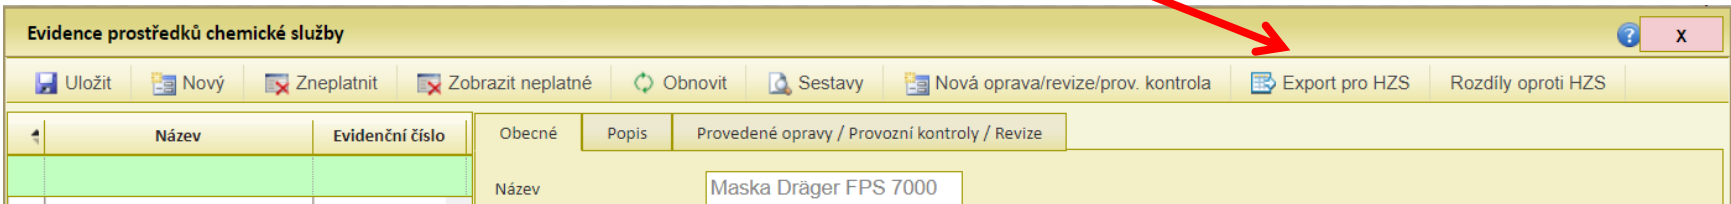

Exporty bez vyplnění základních údajů, technicko taktických dat nebudou HZS Zlínského kraje přijímány.

Je nutné dodržovat vzory názvů a typů prostředků.

HZS Zlínského kraje přijímá exporty pouze: Izolační dýchací přístroje, Tlakové lahve, Masky, Termokamery, Detektory (explozimetr, oxymetr atd.)

Zneplatnění prostředků

Evidence prostředků chemické služby

Uložit Nový Zneplatnit Zobrazit neplatné Obnovit Sestavy Nová oprava/revize/prov. kontrola Export pro HZS Rozdíly oproti HZS

Název	Evidenční číslo	Obecné	Popis	Provedené opravy / Provozní kontroly / Revize
		Název	Maska Dräger FPS 7000	

Web jsdjh.izscr.cz říká
Opravu chcete zneplatnit prostředek?

OK Zrušit

Evidence prostředků chemické služby

Uložit Nový Zneplatnit Zobrazit neplatné

Název	Evidenční číslo
DAT medisALARM	
DAT medisALARM	
GDA 2	b
Maska Dräger FPS 7000	
Čerpadlo Easyplow	123456

Obecné Popis Provedené opravy / Provozní kontroly / Revize

Název: Maska Dräger FPS 7000

Typ prostředku: maska obličejová

Umístění: Neumístěno

Aktuální stav: v provozu

Výrobce:

Typ dle výrobce:

Hlavní výkon. parametr:

Vedlejší výkon. parametr:

Řazení v PORT.ALL:

Životnost (roky):

Datum výroby:

Uvedení do provozu:

Rok zařazení:

Vlastník prostředku:

Zapůjčka: Nezapůjčeno/Nezapláceno

Č.j. zapůjčení:

Datum zapůjčení:

Způsob evidence: Evidovaný prostředek

Evidenční číslo:

Inventární číslo:

Výrobní číslo:




RFID tag:

Název	Datum	Příští	Zbývá
Kontrola - 1x 6 měsíců			
M - membrána 1x 6 let			
M - O-kroužek membrána 1x 6 let			
M - výdech. ventily 1x 4 roky			
Oprava			

Strana 1 z 1


1 - 5 z 5

Význam symbolů před věcnými prostředky

Symbol	Popis stavu
bez symbolu	není-li u záznamu žádná ikona, jde o nový záznam, který nebyl na kraj doposud exportován
	záznam byl exportován na kraj a čeká na ruční zpracování (import) do krajského systému
	záznam byl exportován kraj, kde byl úspěšně importován a má vytvořenu platnou vazbu mezi oběma systémy (záznam je v obou systémech a změny v datech se budou synchronizovat pomocí datových balíčků)
	záznam byl exportován kraj, kde byl jeho import a svázání zamítnut (pro příp. podrobnosti kontaktujte krajské HZS); synchronizace nebude u tohoto záznamu probíhat. Export záznamu z PORT.ALL na kraj je však možné opakovat.

Závěrem

Další funkcionality jsou popsány v uživatelské příručce

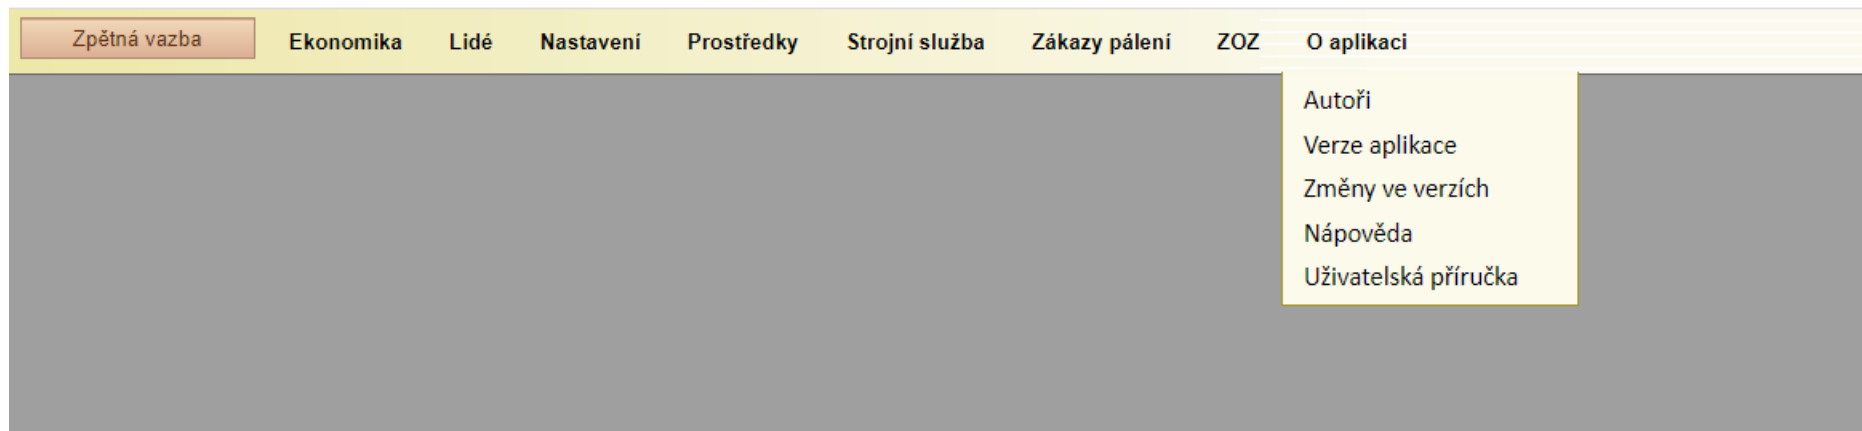

Kontakty na pracoviště chemicko-technické služby územních odborů

<https://www.hzscr.cz/clanek/sluzby-pro-jsdho.aspx>