

ANALÝZA POŽÁROVOSTI

v Karlovarském kraji za rok 2011



Schválil ředitel odboru prevence
plk. Mgr. Martin Mulač

ROZBOR POŽÁROVOSTI v Karlovarském kraji za rok 2011

1) Přehled o požárech na území Karlovarského kraje

OKRES KARLOVY VARY				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
310	12 646 500	21 760 000	3	16

OKRES SOKOLOV				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
261	6 864 500	32 777 000	0	2

OKRES CHEB				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
288	23 827 100	39 900 800	4	19

KARLOVARSKÝ KRAJ				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
859	43 338 100	94 437 800	7	37

2) Základní údaje o požárech

Počet požárů CELKEM	
Požáry se škodou < než 10 000,- Kč	674
Požáry se škodou 10 000 - 250 000,- Kč	155
Požáry se škodou 250 100 - 999 999 Kč	15
Požáry se škodou od 1 000 000,- Kč	15
Počet usmrcených CELKEM	7
Usmrcených < 15 let	0
Usmrcených 15 let - 60 let	6
Usmrcených > 60 let	1
Usmrcených - hasiči HZS ČR	0
Usmrcených - hasiči HZS podniku	0
Usmrcených - hasiči SDH, ostatní	0
Počet zraněných CELKEM	37
Zraněných < 15 let	3
Zraněných 15 let - 60 let	23
Zraněných > 60 let	4
Zraněných - hasiči HZS ČR	4
Zraněných - hasiči HZS podniku	0
Zraněných - hasiči SDH, ostatní	3
Evakuováno celkem	51
Zachráněno celkem	8
Přímá škoda	43 338 100
Uchráněné hodnoty	94 437 800

3) Počet zásahů v obcích s rozšířenou působností podle typu události

P – požár

UNL – únik nebezpečné látky

DN – dopravní nehoda

TH – technická havárie

ŽP – živelní pohroma

OMU – ostatní mimořádná událost


PP – planý poplach

OBEC	P	DN	ŽP	UNL	TH	OMU	PP	CELKEM
Karlovy Vary	237	199	0	85	500	0	67	1088
Ostrov	73	48	0	25	117	0	21	284
Kraslice	51	22	0	8	156	0	12	249
Sokolov	210	87	0	72	324	0	197	890
Aš	45	41	0	9	10	0	11	209
Cheb	183	85	0	60	292	0	54	674
Mariánské Lázně	60	38	0	16	163	0	11	288


4) Souhrnné informace o událostech v Karlovarském kraji

Typ události	počet	uchráněno (tis. Kč)
Požár (P)		
Požár	844	94 307 800
Požár bez účasti JPO	15	130 000
Dopravní nehoda (DN)		
Dopravní nehoda silniční	488	
Dopravní nehoda silniční hromadná	1	
Dopravní nehoda železniční (vč. metra)	28	
Dopravní nehoda letecká	3	
Dopravní nehoda - ostatní	0	
Živelní pohroma (ŽP)		
Převažující povodeň, záplava, déšť	0	
Převažující sníh, námrazy	0	
Převažující větrná smršť	0	
Sesuv půdy	0	
Živelní pohroma - ostatní (např. zemětřesení)	0	
Únik nebezpečné chemické látky (UNL)		
Únik plynu/aerosolu	28	
Únik kapaliny (mimo ropných produktů)	20	
Únik ropných produktů	220	
Únik pevné látky	1	
Únik nebezpečné chem. látky (Jiné než chem.)	6	
Technická havárie (TH)		
Technická havárie	2	
Technická pomoc	1566	
Technologická pomoc	4	
Ostatní pomoc	83	
Radiační havárie a nehoda (RHN)		
Radiační havárie a nehoda	0	
Ostatní mimořádné události (OMU)		
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy)	0	
Planý poplach (PP)		
Planý poplach	373	
Celkem	3682	94 437 800

5) Grafické znázornění požárovosti v obcích s rozšířenou působností Karlovarského kraje

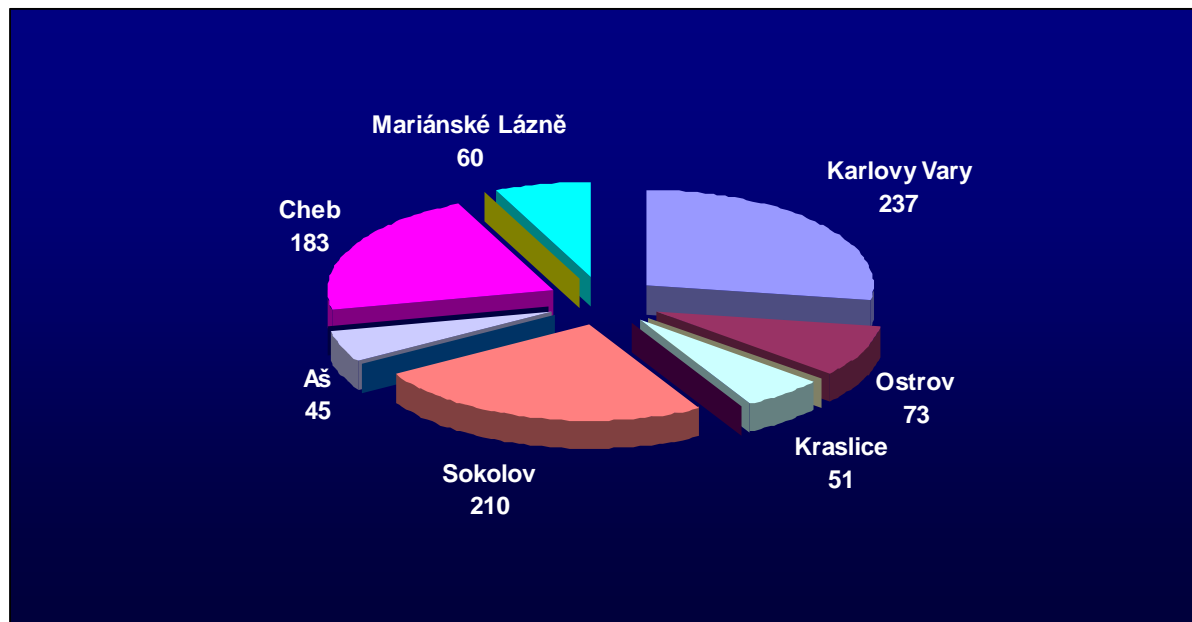

6) Grafické znázornění požárů dle příčiny vzniku

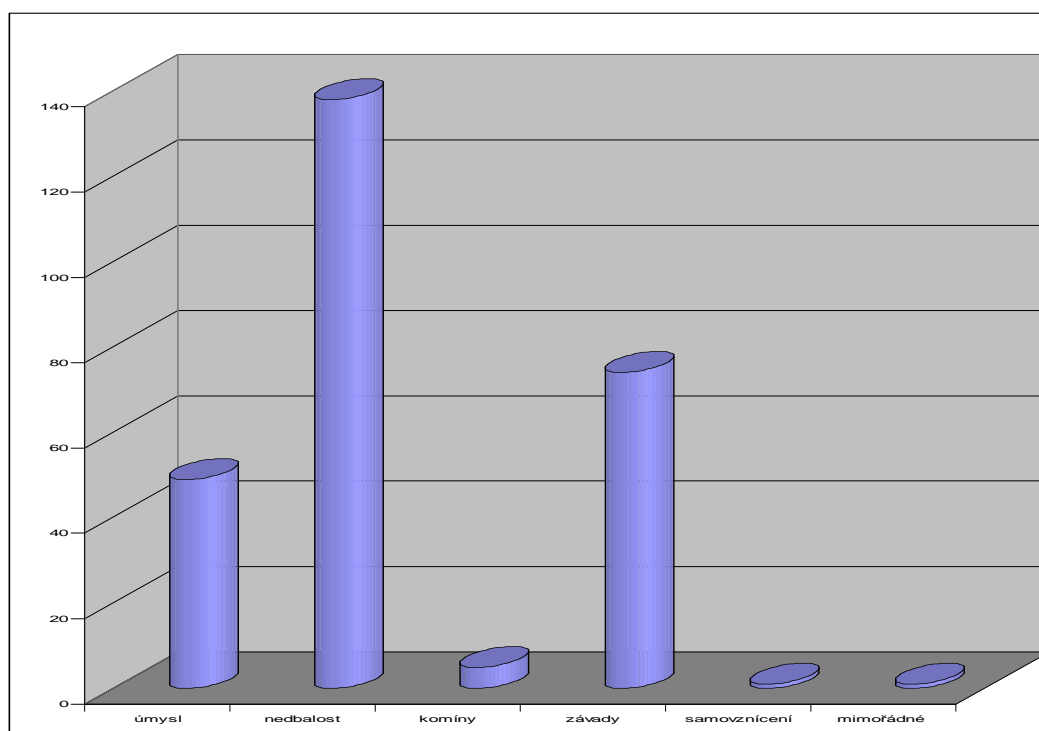

7) Požáry v obcích Karlovarského kraje

obec	Počet požárů	Přímá škoda	Uchráněné hodnoty	Usmrceno	Zraněno
Boží Dar	2	361,00	0,00	0	0
Josefov	3	0,00	0,00	0	0
Teplička	1	0,00	0,00	0	0
Březová	1	0,00	0,00	0	0
Dalovice	11	17,00	210,00	0	0
Jenišov	2	30,00	30,00	0	0
Mírová	3	0,00	0,00	0	0
Andělská Hora	2	400,00	200,00	0	0
Děpoltovice	1	0,00	0,00	0	0
Hájek	4	6,00	300,00	0	0
Krásno	2	95,00	0,00	0	0
Svatava	9	222,50	2 850,00	0	0
Dolní Rychnov	6	4,40	10,00	0	0
Tatrovice	1	0,00	0,00	0	0
Krásná	5	465,00	2 015,00	0	1
Podhradí	1	1 160,00	100,00	0	1
Pomezí nad Ohří	2	0,00	0,00	0	0
Okrouhlá	4	0,00	0,00	0	0
Vojtanov	2	131,70	200,00	0	3
Stará Voda	2	0,00	0,00	0	0
Velká Hleďsebe	6	97,00	20,00	0	0
Zádub-Závišín	1	0,00	0,00	0	0
Prameny	1	0,00	0,00	0	0
Odrava	3	100,00	200,00	0	0
Cheb	122	5 848,10	9 862,00	1	4
Aš	33	6 503,50	4 870,00	0	1
Dolní Žandov	1	0,00	0,00	0	0
Františkovy Lázně	7	372,50	750,00	1	0
Hazlov	2	64,00	1 230,00	0	0
Hranice	4	35,00	280,00	0	1
Křižovatka	2	0,00	0,00	0	0
Lázně Kynžvart	1	0,00	0,00	0	0
Libá	4	0,00	0,00	0	0
Lipová	8	339,00	200,00	0	1
Luby	12	1 374,20	4 120,00	0	1
Mariánské Lázně	33	376,10	918,80	1	2
Milhostov	1	510,00	2 000,00	0	3
Mnichov	2	2 702,00	10 005,00	0	0
Nebanice	1	0,00	0,00	0	0
Nový Kostel	3	0,00	0,00	0	0
Plesná	6	209,00	600,00	0	1
Skalná	3	1 010,00	1 530,00	1	0
Trstěnice	1	0,00	0,00	0	0
Tři Sekery	3	2 530,00	1 000,00	0	0
Karlovy Vary	122	2 073,50	8 090,00	0	5
Abertamy	2	500,00	100,00	0	1
Bečov nad Teplou	9	90,00	520,00	0	0

Bochov	4	11,00	0,00	0	0
Božičany	2	200,00	0,00	0	0
Horní Blatná	2	0,00	0,00	0	0
Hradiště	12	2 200,00	3 000,00	0	1
Hroznětín	4	0,00	0,00	0	0
Jáchymov	7	98,00	160,00	0	2
Kyselka	3	20,00	500,00	0	2
Nejdek	16	179,00	1 210,00	0	0
Nová Role	10	33,00	20,00	0	0
Ostrov	41	170,00	1 000,00	0	1
Potůčky	3	0,00	0,00	0	0
Sadov	5	45,00	1 520,00	0	0
Stanovice	3	350,00	0,00	2	0
Stráž nad Ohří	5	4,00	200,00	0	0
Stružná	3	830,00	500,00	0	0
Šemnice	2	0,00	0,00	0	0
Štědrá	2	3,00	0,00	0	1
Teplá	10	0,00	0,00	0	0
Toužim	15	4 425,00	2 500,00	0	0
Útvina	1	5,00	0,00	1	0
Valeč	1	2,00	0,00	0	1
Velichov	1	100,00	500,00	0	1
Vojkovice	2	444,00	1 000,00	0	1
Žlutice	4	0,00	0,00	0	0
Sokolov	44	421,00	4 273,00	0	0
Březová	6	105,50	804,00	0	0
Bublava	1	10,00	2 000,00	0	0
Bukovany	5	0,00	0,00	0	0
Citice	3	15,00	250,00	0	0
Dasnice	1	0,00	0,00	0	0
Dolní Nivy	1	0,00	0,00	0	0
Habartov	19	155,50	135,00	0	0
Horní Slavkov	18	34,00	33,00	0	0
Chlum Svaté Maří	1	0,00	0,00	0	0
Chodov	36	295,70	978,00	0	0
Jindřichovice	2	0,00	0,00	0	0
Kaceřov	2	192,50	0,00	0	0
Krajková	2	300,00	50,00	0	0
Královské Poříčí	3	1 500,00	2 500,00	0	0
Kraslice	17	2 254,00	5 387,00	0	1
Kynšperk nad Ohří	14	118,00	120,00	0	0
Libavské Údolí	1	100,00	10,00	0	0
Loket	7	205,00	800,00	0	0
Nová Ves	2	0,00	0,00	0	0
Nové Sedlo	5	227,00	500,00	0	0
Oloví	10	1,00	5,00	0	0
Přebuz	2	0,00	0,00	0	0
Rotava	14	101,00	410,00	0	1
Rovná	1	4,40	0,00	0	0
Staré Sedlo	1	0,00	0,00	0	0
Stříbrná	4	0,00	0,00	0	0

Šindelová	1	0,00	0,00	0	0
Vintřřov	4	108,00	10 012,00	0	0
Vřesová	9	210,00	1 050,00	0	0
Vrbice	2	50,00	200,00	0	0
Velký Luh	2	0,00	0,00	0	0
Těšovice	4	185,00	600,00	0	0
Celkem	859	43 338,10	94 437,80	7	37

8) Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku

KATEGORIE	POČET	PODÍL	ŠKODA V TIS. KČ	PODÍL %	U	Z
neobjasněná příčina, dosud v šetření	45	5,24	2 013,00	4,64	2	2
dále nedošetřovaná příčina a činnost při vzniku	546	63,56	0	0	0	0
NEOBJAS., NEŠETR. – CELKEM	591	68,8	2 013,00	4,64	2	2
úmyslné zapálení - pachatel zjištěn	10	1,16	163	0,38	0	3
sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc	0	0	0	0	0	0
děti do 15 let	3	0,35	105,4	0,24	0	1
úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn	36	4,19	15 817,70	36,5	2	3
ÚMYSL, DĚTI – CELKEM	49	5,7	16 086,10	37,12	2	7
Kouření	13	1,51	316,5	0,73	0	0
zakládání ohňů v přírodě a na skládkách, vypalování trávy	2	0,23	21	0,05	0	1
nesprávná obsluha topidla	1	0,12	2	0	0	0
sušení hořlavých materiálů a hořlaviny u topidla	0	0	0	0	0	0
nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů	2	0,23	25	0,06	0	1
používání otevřeného ohně k osvětlování, rozeřívání ap.	12	1,4	648	1,5	0	4
manipulace se žhavým popelem	2	0,23	4	0,01	0	0
sváření a řezání, rozeřívání, rozmrazování včetně	3	0,35	128,5	0,3	0	0
zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předmětů či	19	2,21	1 040,50	2,4	0	10
nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit)	84	9,78	5 485,60	12,66	1	5
NEDBALOST – CELKEM	138	16,06	7 671,10	17,71	1	21
nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/větrací	1	0,12	95	0,22	0	0
zazděný nebo přizděný trám v komíně	2	0,23	510	1,18	0	1
spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné	0	0	0	0	0	0
jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně	2	0,23	10	0,02	0	1
KOMÍNY – CELKEM	5	0,58	615	1,42	0	2
technická závada topidla /i v dopravním prostředku/	0	0	0	0	0	0
špatný stav topidla nebo kouřovodu	0	0	0	0	0	0
nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů/v	0	0	0	0	0	0
jiná závada	0	0	0	0	0	0
TOPIDLA – CELKEM	0	0	0	0	0	0
technické závady - vada materiálu, konstrukce,	55	6,4	12 950,40	29,88	0	3
nesprávná instalace - krytí neodpovídá prostředí ap.	0	0	0	0	0	0
nesprávná údržba - není prováděná, závady jsou	0	0	0	0	0	0
žhavé materiály a výrobky /i při kalení/	0	0	0	0	0	0
cizí předmět ve stroji	0	0	0	0	0	0

výboje statické elektřiny	0	0	0	0	0	0
úlet jisker z výfuku a parního stroje event.brzdného	1	0,12	444	1,02	0	1
tření a přehřátí	2	0,23	230	0,53	0	0
ostatní nepředpokládané změny provozních parametrů	16	1,86	3 280,50	7,57	2	1
ZÁVADY – CELKEM	74	8,61	16 904,90	39	2	5
zemědělských plodin	1	0,12	18	0,04	0	0
uhlí, uhelného prachu a briket	0	0	0	0	0	0
olejů a tuků	0	0	0	0	0	0
chemických látek	0	0	0	0	0	0
chemické výrobky /barvy,fermeže ap./	0	0	0	0	0	0
Jiné	0	0	0	0	0	0
SAMOVZNÍČENÍ - CELKEM	1	0,12	30	0,07	0	0
blesk - objekty nechráněné hromosvodem	1	0,12	30,00	0,07	0	0
MIMOŘÁDNÉ - CELKEM	1	0,12	30,00	0,07	0	0
CELKEM	859		43 338,10		7	37

9) Základní informace o požárech se škodou vyšší než 1,000.000 Kč

9.1. - okres Karlovy Vary

Požár seníku a stohu balíkového sena na farmě Statek Chýše, Genetik export spol. s.r.o., Chýše 141, 364 53 Chýše, IČ: 18224962

Dne 12.6. 2011 došlo k požáru stohu balíkového sena uskladněného v objektu seníku, ve firmě statek Chýše, Genetik export spol. s.r.o., Chýše 141, 364 53 Chýše, IČ: 18224962. Následkem požáru došlo k odhoření 150 kusů balíků lisovaného sena a dále vlivem vysokých teplot došlo k deformaci konstrukce a oplechování v levé části objektu. Příčinou vzniku požáru bylo protiprávní jednání neznámého pachatele. Spis o požáru byl ze strany HZS předán k dalšímu šetření PČR OO Toužim. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 1 500 000,- Kč. Na likvidaci se podílelo šest jednotek PO.

Požár objektu rodinného domu v obci Radyně - Toužim

Ve dnech 14. a 15. 7. 2011 došlo v obci Toužim části Radaně k požáru objektu sloužícího k bydlení (nezkolaudovaný rodinný dům). V důsledku obou požárů došlo k odhoření veškerých hořlavých materiálů nacházejících se v době požáru uvnitř objektu, a vlivem rozsahu požáru a vysokých teplot, které působily na stavební konstrukce objektu došlo ke zborcení sádrokartonových a zděných konstrukcí uvnitř objektu. Dále došlo k zborcení sádrokartové štítové stěny, která byla umístěna dále od silnice. Příčinou bylo protiprávní jednání neznámého pachatele. Spis byl ze strany HZS předán k dalšímu šetření PČR OO Toužim. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 1 200 000,- Kč. Na likvidaci se podílelo pět jednotek PO.

Požár nákladního vozidla Volvo Trans 66 R B FM 12, 420 66R

Dne 27.7. 2011 došlo ve vojenském prostoru Hradiště 2 km od obce Činov k požáru nákladního automobilu Volvo Trans 66 R B FM 12,420 66R, RZ: 1K7 4123, VIN: YVZJN60E25A599110, barvy zelené, rok výroby 2005. Při požáru došlo k odhoření a deformaci motorového prostoru a kabiny včetně věcí umístěných uvnitř kabiny. Dále došlo k částečnému odhoření gumového korpusu předních kol vozidla a k ohoření laku na přední přepážování stěně nákladního prostoru. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na

elektroinstalaci vozidla. Spis byl předán k dalšímu šetření PČR. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 2 000 000,- Kč. Na likvidaci se podílely dvě jednotky PO.

9.2. okres Sokolov

Požár autobusu u obce Královské Poříčí

Dne 6.5.2011 došlo na silnici č. 181 u obce Královské Poříčí k požáru autobusu Karosa C 954.1360, RZ: 1K7 2696, VIN: TMKC413605M009061. Požár vznikl v zadní části autobusu, v motorovém prostoru, odkud se plamenné hoření šířilo směrem vzhůru na kabínu autobusu a do vnitřního prostoru kabiny autobusu. Vlivem požáru došlo k částečnému odhoření a natavení plastových a gumových materiálů v motorovém prostoru autobusu, dále k popraskání a vysypání zadního skla kabiny autobusu, k částečnému odhoření zadních sedadel, stěn a stropu v interiéru kabiny autobusu. Celý vnitřní prostor kabiny autobusu byl zasažen zplodinami hoření. Příčinou vzniku požáru byla technická závada – el. zkrat na elektroinstalaci v motorovém prostoru autobusu. Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena na částku 1 500 000,- Kč. Na likvidaci požáru se podílely dvě jednotky PO.

Požár budovy k bydlení ve městě Kraslice, část Liboc

Dne 30.11.2011 došlo ve městě Kraslice, část Liboc, k požáru budovy k bydlení se čtyřmi NP - sklep, přízemí, obytné 1. patro a obytné podkroví. Požár vznikl na dvou na sobě prostorově nezávislých místech v podkrovních prostorách budovy, odkud se plamenné hoření následně rozšířilo na střešní konstrukci a dále prohořením dřevěných podlah do nižších NP. Vlivem požáru došlo k téměř úplnému odhoření dřevěných střešních konstrukcí a dřevěných podlah budovy v podkrovních místnostech. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. Šetření ke zjištění pachatele provádí Policie ČR. Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena na částku 2 213 000,- Kč. Na likvidaci požáru se podílelo pět jednotek PO.

9.3. okres Cheb

Požár kanceláří administrativní budovy společnosti FEROMAT, spol. s r.o.

Dne 25.2.2011 došlo na adrese Dolní Dvory 9, Cheb k požáru kanceláří v administrativní budově společnosti FEROMAT, spol. s r.o., se sídlem Dolní Dvory 9, Cheb, IČ: 45356335. Požárem zasažený prostor dvou kanceláří sekretariátu a pokladny se nacházel ve II.NP objektu čelní budovy s vjezdem do uzavřeného dvora areálu, nacházející se u příjezdové asfaltové komunikace. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení dosud nezjištěným pachatelem. Požárem vznikla škoda ve výši 1 700 000,- Kč, uchráněné hodnoty byly ve výši 1 000 000,- Kč. Na likvidaci se podílely tři jednotky PO. Při požáru nedošlo ke zranění ani úmrtí osob.

Požár části frézovacího centra FASTER 3000 CNC Bezručova 730, Luby u Chebu

Dne 11.3.2011 došlo na adrese Bezručova 730, Luby u Chebu k požáru části frézovacího centra FASTER 3000 CNC, který byl umístěn v hale výroby dřevěných hudebních nástrojů. Příčinou vzniku požáru byl úlet žhavého materiálu z prostoru styku nástroje frézky pojezdového ramene a obráběného ebenového hmatníku, připevněného v upínači na desce pracovního stolu frézovacího centra, do prostoru trychtýře pro odsávání, kde byly iniciovány zbytky ebenových pilin a hoblin. Požárem vznikla škoda ve výši 1 200 000 Kč na frézovacím stroji a 20 000 Kč na stavebních konstrukcích objektu, uchráněné hodnoty byly ve výši 3 000 000 Kč. Na likvidaci požáru se podílely čtyři jednotky PO. Při požáru došlo k podezření z nadýchání zplodinami hoření u jedné osoby, která byla

zaměstnanci fy Strunal CZ převezena k ošetření na pohotovost místní lékařské ordinace. K úmrtí osob nedošlo.

Požár přípojného pracovního stroje – drtiče dřeva

Dne 3.6.2011 došlo v prostoru lesní úsek č. 545-B10, Dolnoslatinská cesta, 5 km západně od obce Tachovská Huť k požáru přípojného pracovního stroje - drtiče dřeva, typ JENZ AZ 660 D, VIN 1687-03-04, rok výroby 2004, zelené barvy, který byl v době požáru odstaven na lesní cestě. Požárem došlo k poškození v levé části motorového prostoru drtiče. Příčinou vzniku byla blíže nezjištěná provozně technická závada v motorovém prostoru drtiče. Škoda byla odhadnuta na částku 2 500 000,- Kč, uchráněné hodnoty byly ve výši 500 000,- Kč. Na místě zasahovala jedna jednotka PO. Při požáru nedošlo ke zranění ani k úmrtí osob.

Požár skladového prostoru Májová 56, Cheb

Dne 13.6.2011 došlo na adrese Májová 56, Cheb k požáru skladovacího prostoru. Jednalo se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, opláštěný sendvičovými panely s vnějším plechovým povrchem. Činnost zde provozovala firma Spy wine cooler s.r.o., se sídlem Májová 75/32, Cheb, IČ: 29094755. Požárem došlo k poškození uskladněného zboží. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na halogenovém reflektoru. Škoda byla stanovena na 1 000 000,- Kč uchráněné hodnoty se pohybovaly ve výši 5 000 000 Kč. Na místě zasahovaly tři jednotky PO. Při požáru nedošlo ke zranění ani k úmrtí osob.

Požár hudebního klubu „Klubíčko“ Hlavní 570/88, Aš

Dne 12.5.2011 došla na adrese Hlavní 570/88, Aš k požáru hudebního klubu „Klubíčko“. Jednalo se o jednopodlažní a nepodsklepený, o mezních půdorysných rozměrech 25,15x11,9m. Činnost zde provozoval společnost Václav Ponikelský, se sídlem Palackého 2424/2, Aš, IČ: 46865454. Požárem byl zasažen vnitřní prostor sálu objektu hudebního klubu a jeho přilehlého venkovního baru s posezením. Příčinou vzniku požáru bylo stanoveno úmyslné zapálení. Požárem vznikla škoda ve výši 5 053 978,- Kč a uchráněné hodnoty byly stanoveny na 500 000Kč. Na místě zasahovalo 10 jednotek PO. Při požáru nedošlo ke zranění ani k úmrtí osob.

Požár kompresoru Ingersoll – Rand Sierra SH 300 AC Mnichov 151

Dne 15.6.2011 došlo na adrese Mnichov 151, závod Magnesia k požáru kompresoru Ingersoll – Rand Sierra SH 300 AC. Jednalo se o montovanou halu v oploceném areálu závodu. Činnost zde provozovala firma IDEAL – Trade Service, spol. s r.o., se sídlem Králova 4, Brno 616 00, IČ: 48908126. Požárem byl zasažen vnitřní prostor odtahového potrubí chladicího vzduchu kompresoru. Příčinou vzniku požáru byla blíže nezjištěná provozně technická závada (pravděpodobný únik chladicí kapaliny, v podobě aerosolu, na horké potrubí) v kompresoru SH 300 AC. Požárem vznikla škoda ve výši 2 700 000,- Kč, uchráněné hodnoty se pohybovaly ve výši 10 000 000,-Kč. Na místě zasahovaly 2 jednotky PO. Při požáru nedošlo ke zranění ani k úmrtí osob.

Požár rodinného domu

Dne 15.12. 2012 došlo v obci Skalná, Pod Hradem 88 k požáru rodinného domu. Objekt se nacházel na částečně oploceném pozemku. Jednalo se o podsklepený dvoupodlažní rodinný dům s nevyužívanou půdou, smíšeného konstrukčního systému, mající sedlovou dřevěnou střechu, pokrytou asfaltovou šindelí. Následkem požáru došlo k hloubkovému ohoření a k částečnému úplnému vyhoření půdního prostoru a střešní konstrukce rodinného domu. Příčinou vzniku požáru byl elektrický oblouk vysokonapětového výboje atmosférické

elektřiny, kde jiskřištěm výboje a iniciace požáru byl fázový vodič venkovního rozvodu NN oproti oplechování okapu domu. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena zástupcem majitele na 1 500 000,- Kč.